

## Schnittstelle Investitionskosten

### (Anlage 4)

#### Allgemeines

- (1) Diese Regelung beschreibt die Schnittstellen zwischen dem Netzbetreiber und dem Anschlussnehmer für die Elektrizitätsversorgungsnetze an den CHEMPARK Standorten Leverkusen, Uerdingen und Dormagen.
- (2) Sie gilt für alle Kundenanlagen, die an das Verteilungsnetz des Netzbetreibers angeschlossen werden. Hierdurch wird gewährleistet, dass bei der Nutzung der Elektrizitätsversorgungsnetze alle Kunden gleich und diskriminierungsfrei behandelt werden. Für Anlagen, die vor 2010 in Betrieb genommen worden sind, gelten die technischen Schnittstellenfestlegungen zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme. Sollten diese Anlagen erweitert oder verändert werden, sind auch die im folgenden genannten Schnittstellenfestlegungen zu beachten.
- (3) Sollten vom Gesetzgeber andere, den hier beschriebenen Regelungen widersprechende Vorgaben gemacht werden, so werden der Anschlussnehmer und der Netzbetreiber die Regelungen gesetzeskonform anpassen.
- (4) Soweit nicht anders geregelt, gelten die Bestimmungen des Netzanschlussvertrages inklusive seiner Anhänge.

#### Technische Schnittstelle

Die Technische Schnittstelle ist in der TAB Strom definiert.

#### Schnittstelle Investitionskosten

Der Netzanschluss verbindet das Elektrizitätsversorgungsnetz des Netzbetreibers mit der elektrischen Anlage des Anschlussnehmers (Kundenanlage). Bei Niederspannungsanschlüssen beginnt er an der Abzweigstelle des Niederspannungsnetzes und endet an dem Endverschluss des Niederspannungseinspeisekabels an der Kundenanlage. Bei Mittelspannungsanschlüssen beginnt der Netzanschluss an der Abzweigstelle des Mittelspannungsnetzes und endet an dem Endverschluss des Mittelspannungseinspeisekabels an der Kundenanlage

##### (1) **Niederspannungsverbraucher (< 1kV)**

Die „Schnittstelle Investitionskosten“ liegt an den eingangsseitigen Klemmen der Sicherung bzw. im Fall einer Absicherung über einen Leistungsschalter an den eingangsseitigen Klemmen des Leistungsschalters (Bild 1).

##### **Mittelspannungsverbraucher (> 1kV)**

Die „Schnittstelle Investitionskosten“ liegt an den eingangsseitigen Klemmen des Leistungsschalters (Bild 1).

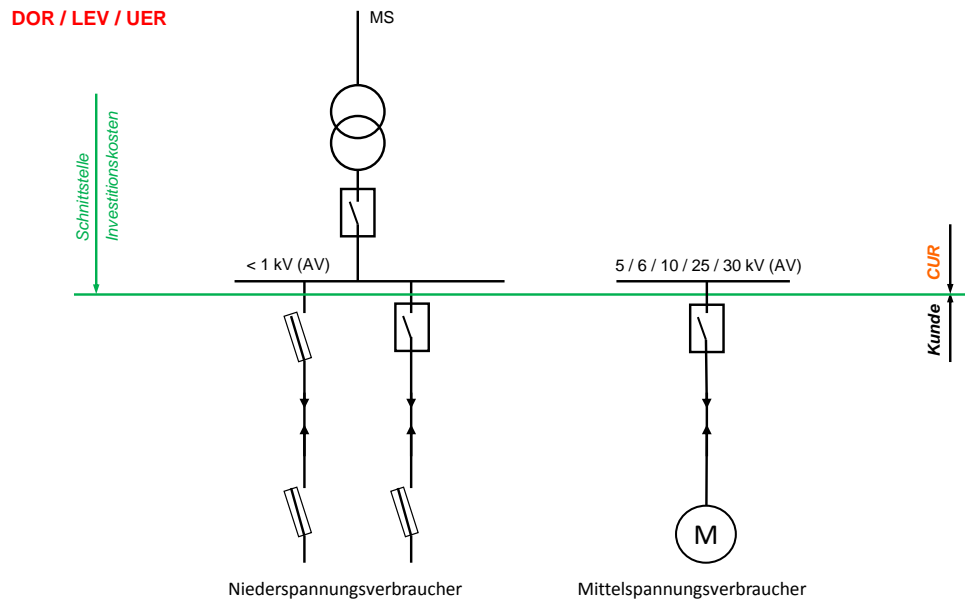


Bild 1: Elektrische Energie Normalnetz (AV); Schnittstellen Netzbetreiber <-> Kunde